

仕様書 No.

I-609-A

燃 焼 器 具 用 変 圧 器

型式 G10M23-ZC

副番	年月日	改 訂	承認	検閲	担当
A	10/5/7	外形図変更(1)	野	森	松田

1. 電氣的定格(定格銘板記載値)

- | | |
|--------------|------------------------------------|
| (1) 連続・短時間の別 | 連続定格 |
| (2) 定格容量 | 270/200 VA |
| (3) 定格一次電圧 | 100-200 V |
| (4) 定格二次電圧 | 10 kV |
| (5) 定格周波数 | 50/60 Hz |
| (6) 定格一次電流 | 2. 7/2. 0A(100V)、1. 35/1. 0A(200V) |
| (7) 定格二次短絡電流 | 23/18 mA |

2. 構造

- | | |
|----------------|----------|
| (1) 屋内用, 屋外用の別 | 屋内用 |
| (2) 変圧器の構造 | 漏洩型絶縁変圧器 |
| (3) 接地方式 | 中性点接地方式 |
| (4) 充填物 | 絶縁コンパウンド |
| (5) 絶縁種別 | A種絶縁 |
| (6) 重量 | 約5. 0kg |

3. 形状 添付外形図  N-47360-A による。

4. 特性及び試験


電気用品安全法 技術標準 別表第六 による。

- | | |
|------------|-------------|
| (1) 許容周囲温度 | -20℃~+40℃ |
| (2) 許容周囲湿度 | 90%R. H. 以下 |

製品コード:A2000-5075
MADE IN JAPAN

(従来コード/外形図:A2000-5065/N-45520)

部 所 名	表示・照明・電源事業部 設計部	決 裁	貝 '09.11.24 川	検 閲	小林 '09.10.10 和	作 成	平成 21年10月 9日	松田 '09.10.9 里
-------------	--------------------	--------	---------------------	--------	----------------------	--------	-----------------	---------------------

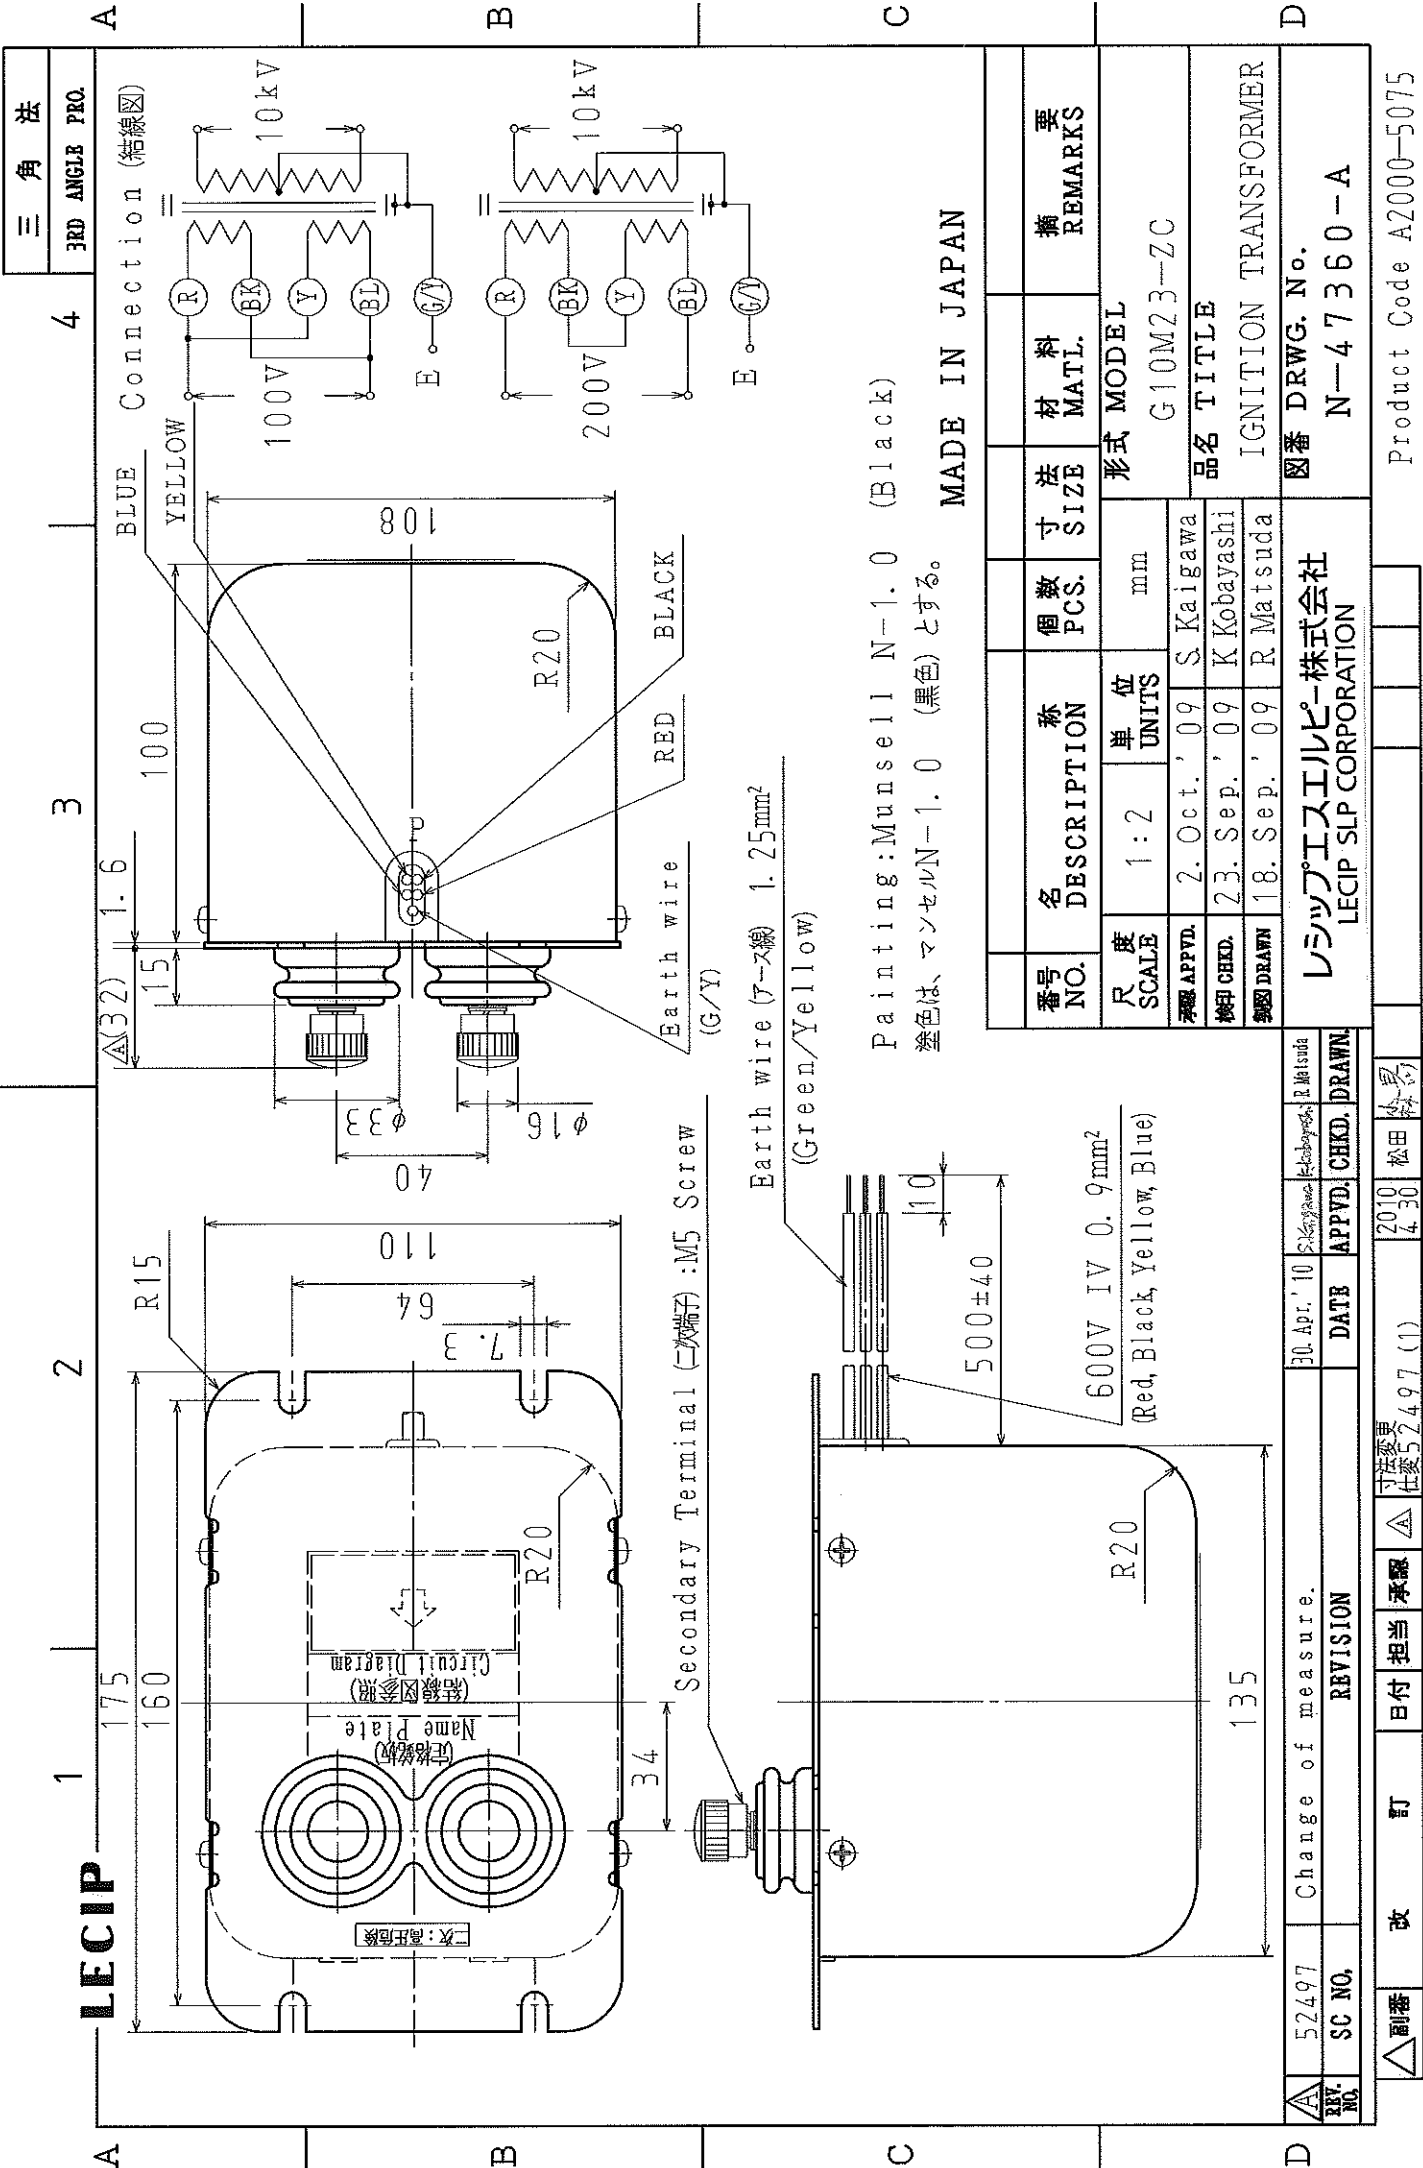

A	52497	Change of measure.	30. Apr. '10	SKAIGAWA	R Matsuda
	REV. NO.	REVISION	DATE	APPRD.	CHKD.
D	SC NO.	REVISION	DATE	APPRD.	CHKD.
	副番	改訂	日付	担当	承認
△		52497 (1)	2010 4 30	松田	松田